後行工区　　先行工区

XW1 XW12 XW13 XW14 XW15 XW16 XW17

8800 8800 8800 8800 8800 8800

Y7 Y6 Y5 Y4

後行工区 / 先行工区

鉄骨大梁リスト		
G251	1000x600x22x40	
G271	1000x600x22x40	

鉄骨柱リスト	
P300	300x300
P400	400x400

鉄骨小梁リスト	
20B	194x150x6x9
24C	248x124x5x8
25C	250x125x6x9
30C	300x150x6.5x9
35B	340x250x9x14
35C	350x175x7x11
39C	396x199x7x11
40B	390x300x10x16
44C	446x199x8x12
45C	450x200x9x14
48B	482x300x11zx15
49C	496x199x9x14
50B	488x300x11x18
50C	500x200x10x16
60C	600x200x11x17
69B	692x300x13x20
K39C	396x199x*x*

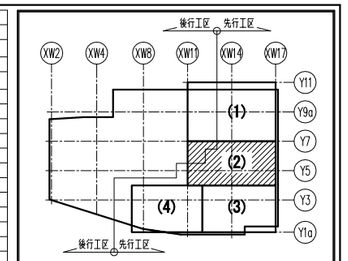

Key Plan

F−DP
長手方向一般断面図：強軸方向



F−DP
長手方向一般断面図：強軸方向



F−DP
敷込側一般断面図：弱軸方向



F−DP
敷込側一般断面図：弱軸方向



SuF−100
長手方向一般断面図：強軸方向

SuF−100
敷込側一般断面図：弱軸方向

段差部納まり詳細図(㉘ SEC.)



フサギ材サイズ表	
記号表示	フサギ材サイズ
◇1	Z−125x250x125

Z−AxBxC

デッキ受 ㉗



デッキ受 ㉘



デッキ受 ㉙



<駐車場棟・商業棟>

2階・駐3階(2) デッキプレート割付図(S=1/100)

特記外　鉄骨梁天端　2FL,駐3FL−200
デッキレベル　2FL,駐3FL−200
スラブ天端　2FL,駐3FL−50
2FL,駐3FL−300
2FL,駐3FL−1200
スラブ厚　150mm

SuF100　許容スパン表 (mm)

スラブ厚 \ デッキ厚	0.8	1.0	1.2
150	3030	3400	3590
400	2060	2320	2570

※上記数値は、梁内々の最大間隔の数値

コンクリート単重　24kN/m³

アイテック
F−DP　許容スパン表(梁内寸法)　(mm)

スラブ厚 \ デッキ厚	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
150	2420	2750	2900	3020	3130
400	1650	1880	2060	2230	2380

コンクリート単重　24kN/m³

特記事項
KP−1
スラブ厚　デッキレベル
スラブNO.　XXX (XXX)　デッキ板厚
デッキ長
▶ デッキ敷込方向
W **　調整プレート幅
エンドクローズ長は90mm標準とする

製品仕様　KP−1　t=0.8(Z12)
標準デッキプレート(Kタイプ)



スーパーUフラットデッキ100　t=08~12 (Z12)

標準デッキプレート(Suタイプ)	A タイプ	B タイプ	幅調整板リスト
			W15:1.2x150 W20:1.2x200 W25:1.2x250 W30:1.2x300 W40:1.6x400 W50:1.6x500

特記事項
スーパーUフラットデッキ100
スラブ厚　DPレベル
スラブNO.　XXX (XXX)　デッキ板厚
デッキ長
▶ デッキ敷込み方向
(W**) 調整プレート幅
(A)(B) 役物デッキ
エンドクローズ長は85mmとする　(鉄骨：掛50mm)
(型枠：呑込み10mm)

訂正事項	訂正回数	訂正項目	年月日	訂正者	点検
		最新躯体図と打合せ内容に基づき修正			
		チェック図に基づき修正(A−1,2工区範囲のみ)			
		チェック図に基づき修正(先行工区・A1−2工区範囲以外)			
		チェック図に基づき修正			

訂正事項	訂正回数	訂正項目	年月日	訂正者	点検
		スラブNO.49A割付訂正	H23. 3.28		

検図	設計	工事名称	縮尺 1/100	分番 2 *
検図	製図 SORA	図面名称 <駐車場棟・商業棟> 2階・駐3階(2) デッキプレート割付図	製月日 H22. 3.25	種別
			図番	